




SCHEMAT OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO PRZY TĘŻNI ZASILANEGO ZE ZŁĄCZA ZK-3

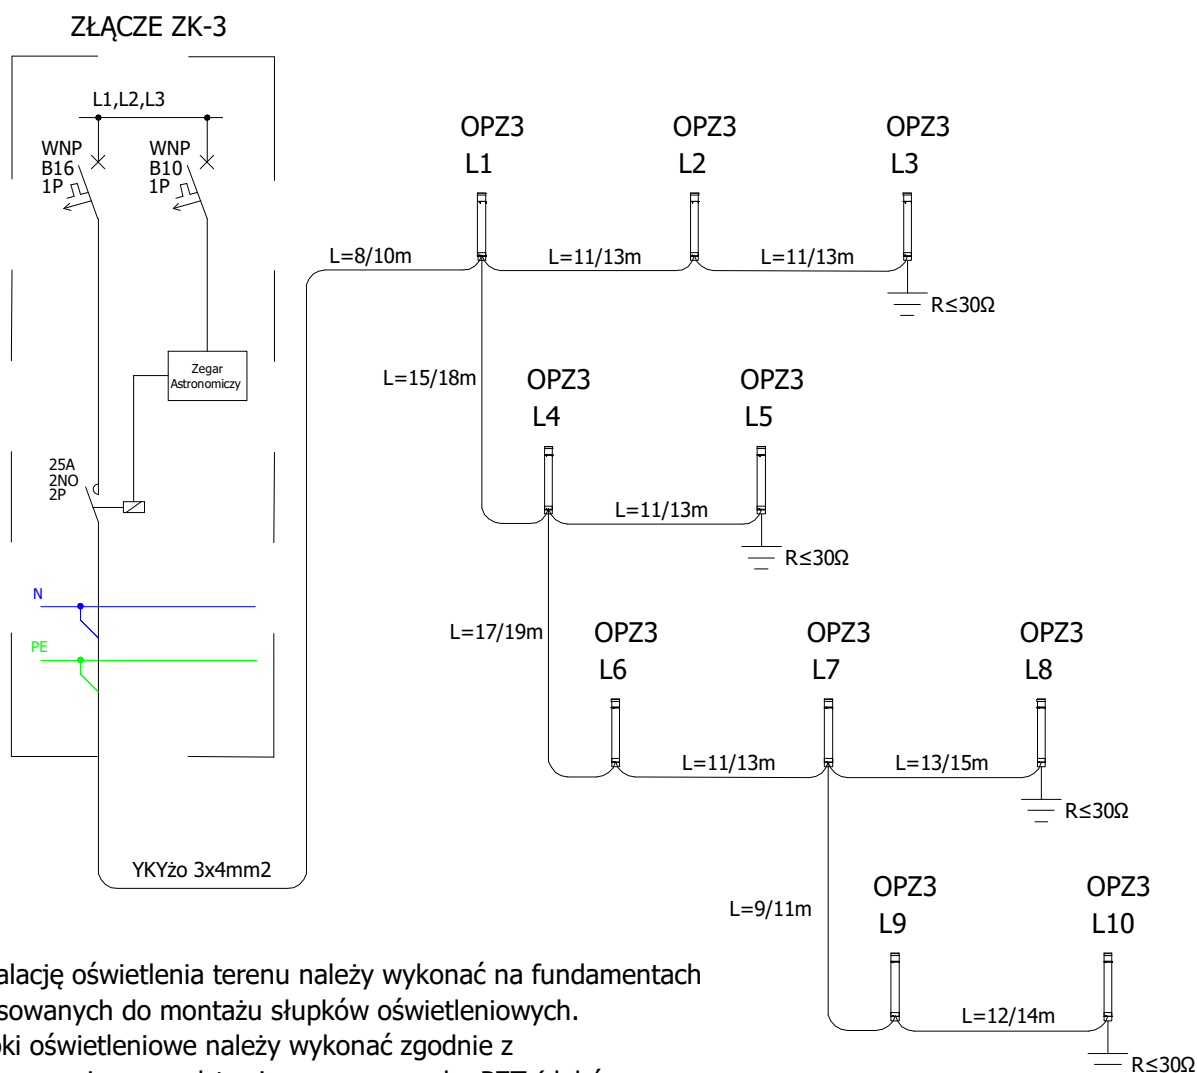

OPIS:

- Instalację oświetlenia terenu należy wykonać na fundamentach dostosowanych do montażu słupków oświetleniowych.
- Słupki oświetleniowe należy wykonać zgodnie z rozmieszczeniem przedstawionym na rysunku PZT (dobór na etapie wykonawstwa).
- Słupki oświetleniowe należy wykonać o parametrze wysokości min. 0,6m w celu oświetlenia ścieżki pieszych.

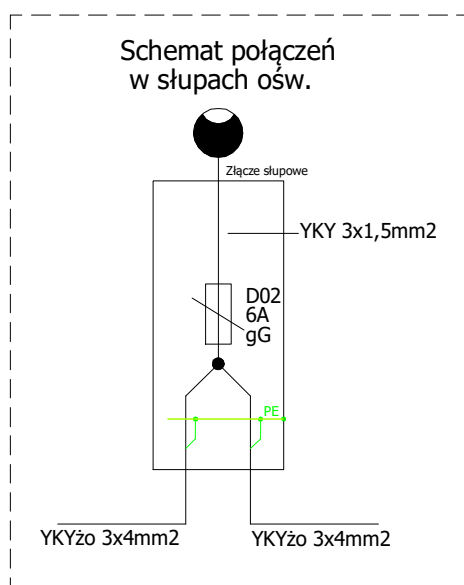

OPZ3  SŁUPEK OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO
H=0,6m

EURO-PROJEKT

ZBIGNIEW KUŚMIERZ
82-300 Elbląg, ul. Królewiecka 195a
tel./fax +48 55 2361188 kom. +48 601 687 563
e-mail: projekt@euro-projekt.eu



TYTUŁ: Schemat oświetlenia zewnętrznego przy tężni
PROJEKT: Zagospodarowanie terenu wokół jeziora Piekiełko w Braniewie

FAZA: Projekt Techniczny

INWESTOR: Gmina Miasta Braniewa
ADRES: 14-500 Braniewo, ul. Kościuszki 111

RYS. NR: **E-3**

OBIEKT: Założenie parkowo rekreacyjne
ADRES: 14-500 Braniewo, ul. Długa, dz. nr 49/25, 50/8

SKALA: -
DATA: 02.2023

PROJEKTANT WAM/0070/POOE/11

SPRAWDZAJĄCY WAM/0028/POOE/14

inż. Wojciech Świętoń

mgr inż. Wojciech Bogusławski