

SCHEMAT ZASILANIA TERENU


ZK - w zakresie ENERGIA  
wg odrębnego  
opracowania

ZŁĄCZE KABLOWE GŁÓWNE ZK-G

ZŁĄCZE KABLOWE ZK-1  
PRZY PLACU GASTRONOMICZNYM

ZŁĄCZE KABLOWE ZK-2  
PRZY PLACU GASTRONOMICZNYM

ZŁĄCZE KABLOWE ZK-3  
PRZY TĘŻNI

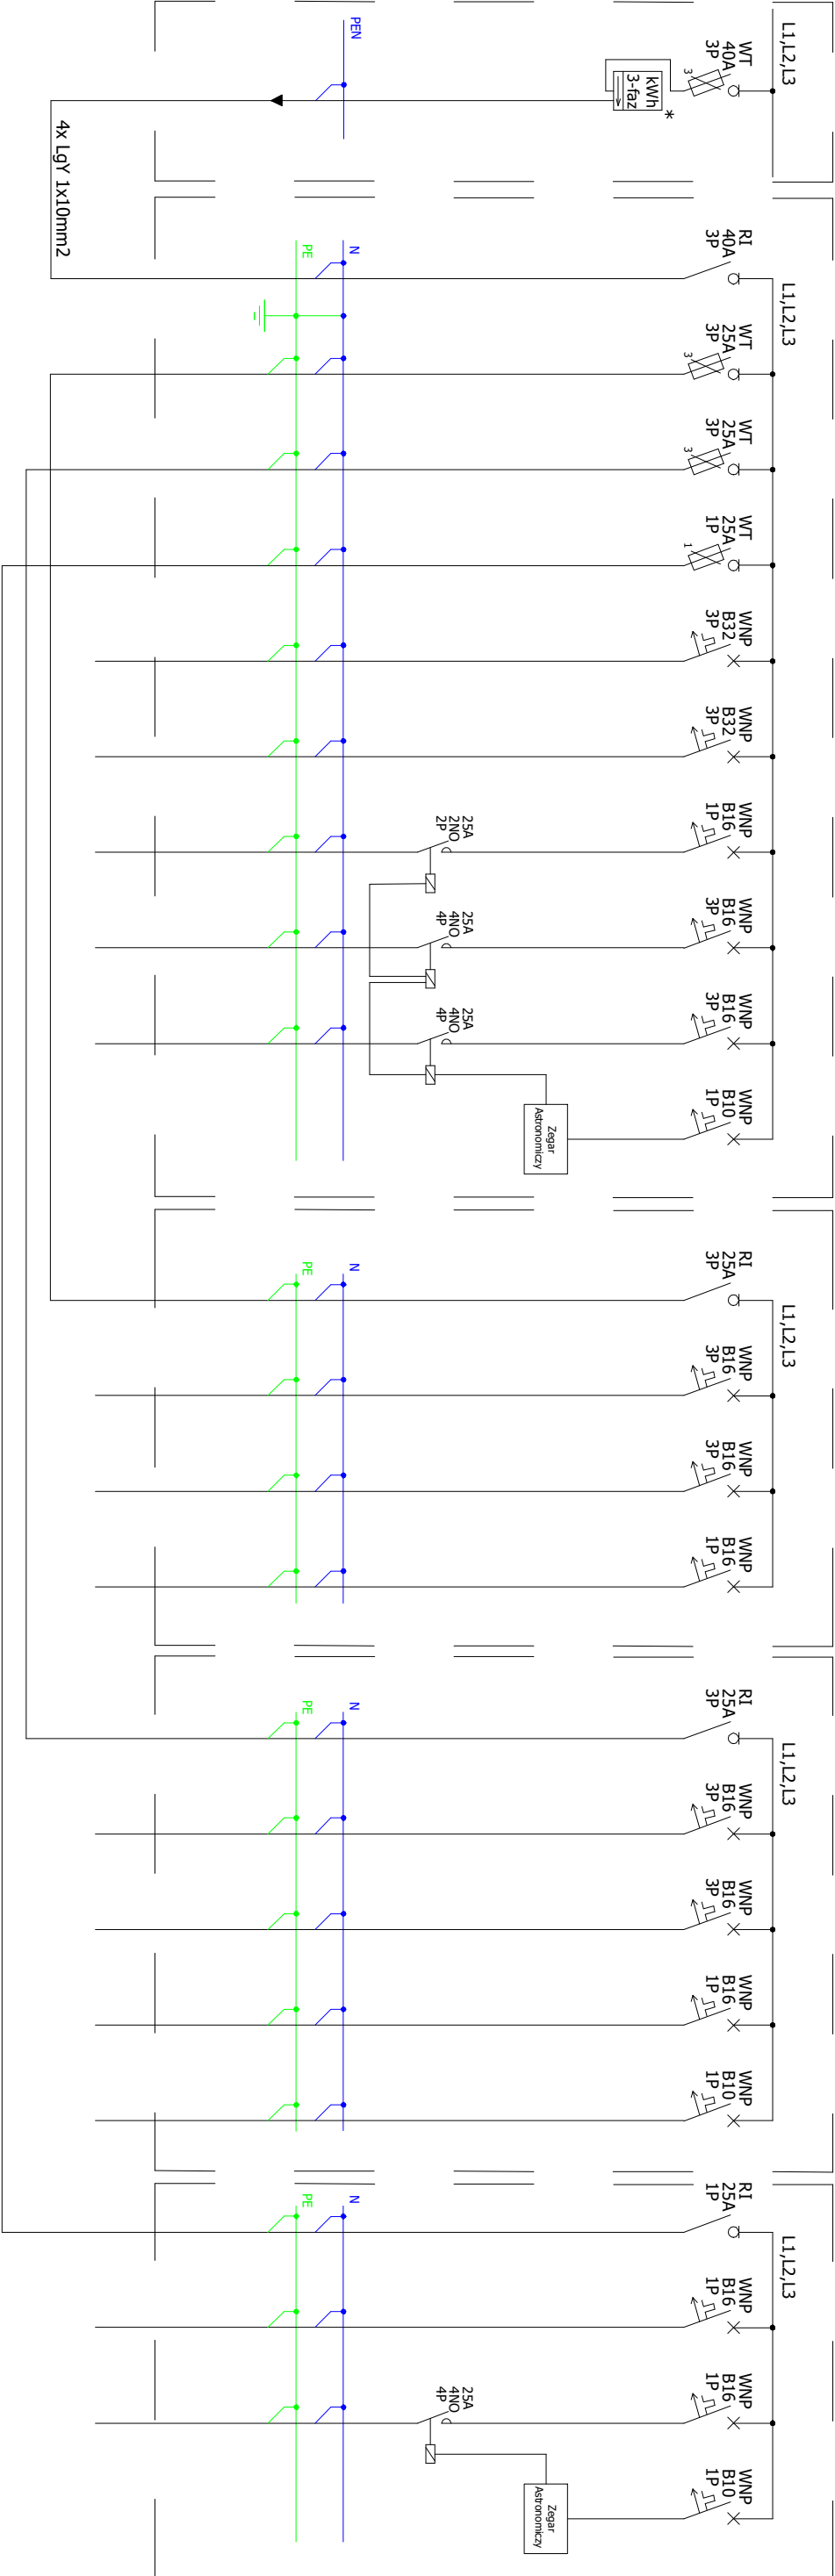

Symbol	RG	kier. ZK-1	kier. ZK-2	kier. ZK-3	kier. SAN	kier. SAN-N	kier. OLN	kier. OLN-1	kier. OLN-2
	Rozłącznik główny	Obw. zasilania	złącza kablowego ZK-1	złącza kablowego ZK-2	złącza kablowego ZK-3	kontenera sanitarne	kontenera sanitarne dla osób niepełnosprawnych	Obw. zasilania oświetlenia zewnętrzne słupków - wys. 0,6m	Obw. zasilania oświetlenia zewnętrzne słupków - wys. 5,5m
Typ Przewodu		YKY20 5x4	YKY20 5x4	YKY20 3x4	YKY20 5x4	YKY20 5x4	YKY20 3x4	YAKXS 5x25	YAKXS 5x25
P [kW]		7.000000	7.000000	0.660000	5.000000	5.000000	0.080000	0.440000	0.840000
Kl		0.400000	0.400000	0.800000	0.500000	0.500000	0.800000	0.800000	0.800000
P [kW]		2.800000	2.800000	0.528000	2.500000	2.500000	0.054000	0.352000	0.672000

RG	GN-S1	GN-S2	GN-N
Rozłącznik główny	Obw. zasilania	Obw. zasilania	Obw. zasilania
	gniazda 3-fazowego	gniazda 3-fazowego	gniazda wykładowych
	YDYp 5x2,5	YDYp 5x2,5	YDYp 3x2,5
	7.000000	7.000000	2.000000
	0.400000	0.400000	0.400000
	2.800000	2.800000	0.800000


RG	GN-S1	GN-S2	GN-N	Z-T
Rozłącznik główny	Obw. zasilania	Obw. zasilania	Obw. zasilania	Obw. zasilania
	gniazda 3-fazowego	gniazda 3-fazowego	gniazd wykładowych	szczyt monitoringu Z-T
	YDYp 5x2,5	YDYp 5x2,5	YDYp 3x2,5	YKY20 3x1,5
	7.000000	7.000000	2.000000	0.470000
	0.400000	0.400000	0.400000	0.100000
	2.800000	2.800000	0.800000	0.047000

RG	OT	OLN-T
Rozłącznik główny	Obw. zasilania	Obw. zasilania
	łezni wg DTR producenta	oświetlenia zewnętrzne słupków oświetleniowych - wys. 0,6m
	YKY20 3x2,5	YKY20 3x4
	0.500000	0.200000
	1.000000	0.800000
	0.500000	0.160000

EURO-PROJEKT

ZBIGNIEW KUŚMIERZ

82-300 Elbląg, ul. Królewiecka 195a  
tel./fax +4855 2351188 kom. +48 601 667 563  
e-mail: projekt@euro-projekt.eu



TYTUŁ: Schemat zasilania terenu

PROJEKT: Zagospodarowanie terenu wokół jeziora Piękelko w Braniewie

Faza: Projekt Techniczny

INWESTOR: Gmina Miasta Braniewa

ADRES: 14-500 Braniewo, ul. Kościuszki 111

OBIEKT: Zabieganie parkowo rekreacyjne

ADRES: 14-500 Braniewo, ul. Długa, dz. nr 49/25, 50/8

PROJEKTANT: WAW0007000111 SPRAWDZAJĄCY WAW0028000124  
mgr inż. Wojciech Bogusławski

RYS: E-1

SKALA: -

DATA: 02.2023